



Полученный разрез отстойника

Средняя опора
(включена в общ.
инв. № 243/14)

На поз. 3 крыло завети
по п. 1 п. 12. Сварение
в п. 6 поз. 3 не допускается.

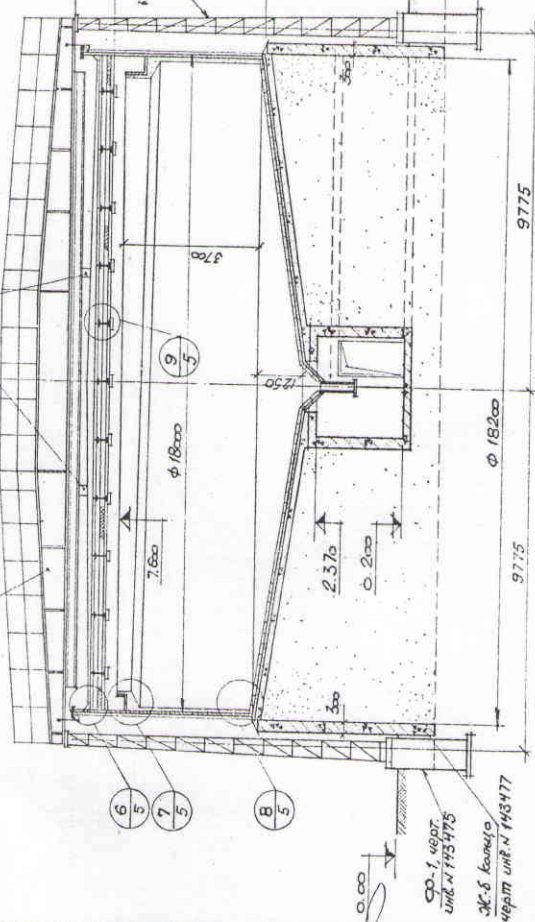

Планы кровли

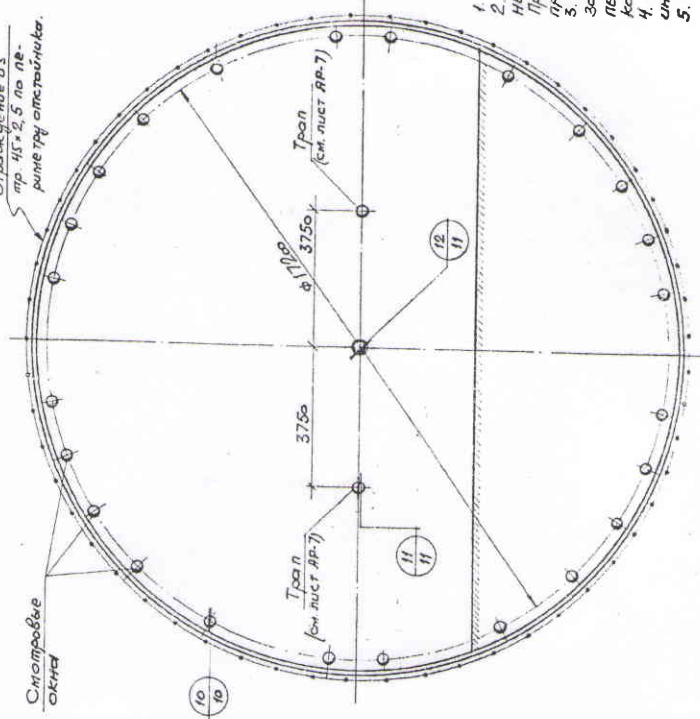

1. Привести отстойников на чертеже инв. № 143475.
2. При разработке проекта покрытия отстойника применена односторонняя система естественной вентиляции. При изменении конструкции здания соответствующая часть проекта подлежит переработке.
3. Перед закрыванием отстойника два щита или покрытия залаты его вваркой или раскатом, привести регулярный перелив, выверкается затылками в течение недели, привести регулярную регулярную.
4. Затылку сливного шпунта выполнить по чертежу инв. № 31281.
5. Перечень листов проекта помещен на листе № 12

37) Ограждение у/з
тип 15*2,5 ГОСТ 10147-76
высотой 1000 мм.
(см. инст. АБ-11)
Уширитель м/т

Technical drawing of a roof truss section. The drawing shows a cross-section of a roof with a 75° angle. Dimensions are given as 9.15c and 8.20c. The drawing is labeled with '75°', '9.15c', and '8.20c'.

Смещение (см.
вверх и вниз 275899)

на расстоянии

№ 110

3.880

80

Technical drawing of a window frame section. The drawing shows a cross-section of a window with a frame and a glass pane. The frame is labeled "ОПРАВКА ОКНА" (Window frame) and the glass pane is labeled "СТЕКЛО" (Glass). The drawing includes dimensions: "150" for the height of the frame and "100" for the width of the frame. The text "НА ПОСЛЕД" (On the last) is also present.

1400

250

1000

1.20

Handwritten notes and diagrams:

- Diagram of a beam cross-section with dimensions: 2 cm , 6.78 , P_{23} , 360 mm .
- Diagram of a beam cross-section with dimensions: 50 , 195 .
- Diagram of a beam cross-section with dimensions: 2 cm , 6.78 , P_{23} , 360 mm .

1. улица РММ-350
 2. и наметате - 20
 3. наметан - 70
 4. и наметан - 70 (по 19573-72)
 5. улица РММ-350

вытуне.
настил - 50

и шиповника выломать и черенки
привести к вертикальному
положению, проведя
острой пилой по
длине, чтобы
получить
длину 10 см.

Изготовленная оцинкованная сталь 1
Костыли из 5×50 38
 50×5 , по периметру
Р_а
Линия
9 9.100

Число рыболовов РИД-350 на суды- ной настилке	- 20
Доцентный настил	- 70

Минераловатные плиты -
"Слои" рубероида РМ-350
на горячем битуме

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support. The drawing shows a cross-section with dimensions: 150 (width of the top flange), 40 (thickness of the top flange), and 195 (height of the main body). A note indicates a material specification: ϕ 30 A1 (Packing).

5x5-110

Рокы сев. 50x

Столбы дер. Кос
Оввязка из дров
Кислотостойкий кирпич

10С1474-67" на чепе
ном раствороз совет
Бет. подготовка из
Резина 829 толщ.
збонита тварку Н

Металлич. гильза	0
Далее см. черт.	

[illegible]

Костыль (ноз. 38)
(см. лист АР. 11)

6 (ROC 79573-72)

ное устройство
е 88-11

клаточный
гост 414-57

42923 200
2170.45

Πο3.1



240 * 40

инто-песча-
ва 1,2 - 70 мм
бетона М300 - 50 мм,
инт. на подслое
671 толщ 1,5 мм

отстойника
инв. № 143478

[illegible]

UNB.N 144045